


小規模貯水槽水道の衛生管理

小規模貯水槽水道とは??

桑名市の水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にいったんためてからポンプや高置水槽で給水する水道のうち、受水槽の有効容量が $10m^3$ 以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。

小規模貯水槽水道の設置者は、「桑名市水道事業給水条例施行規程」により衛生管理に努めることとされています。

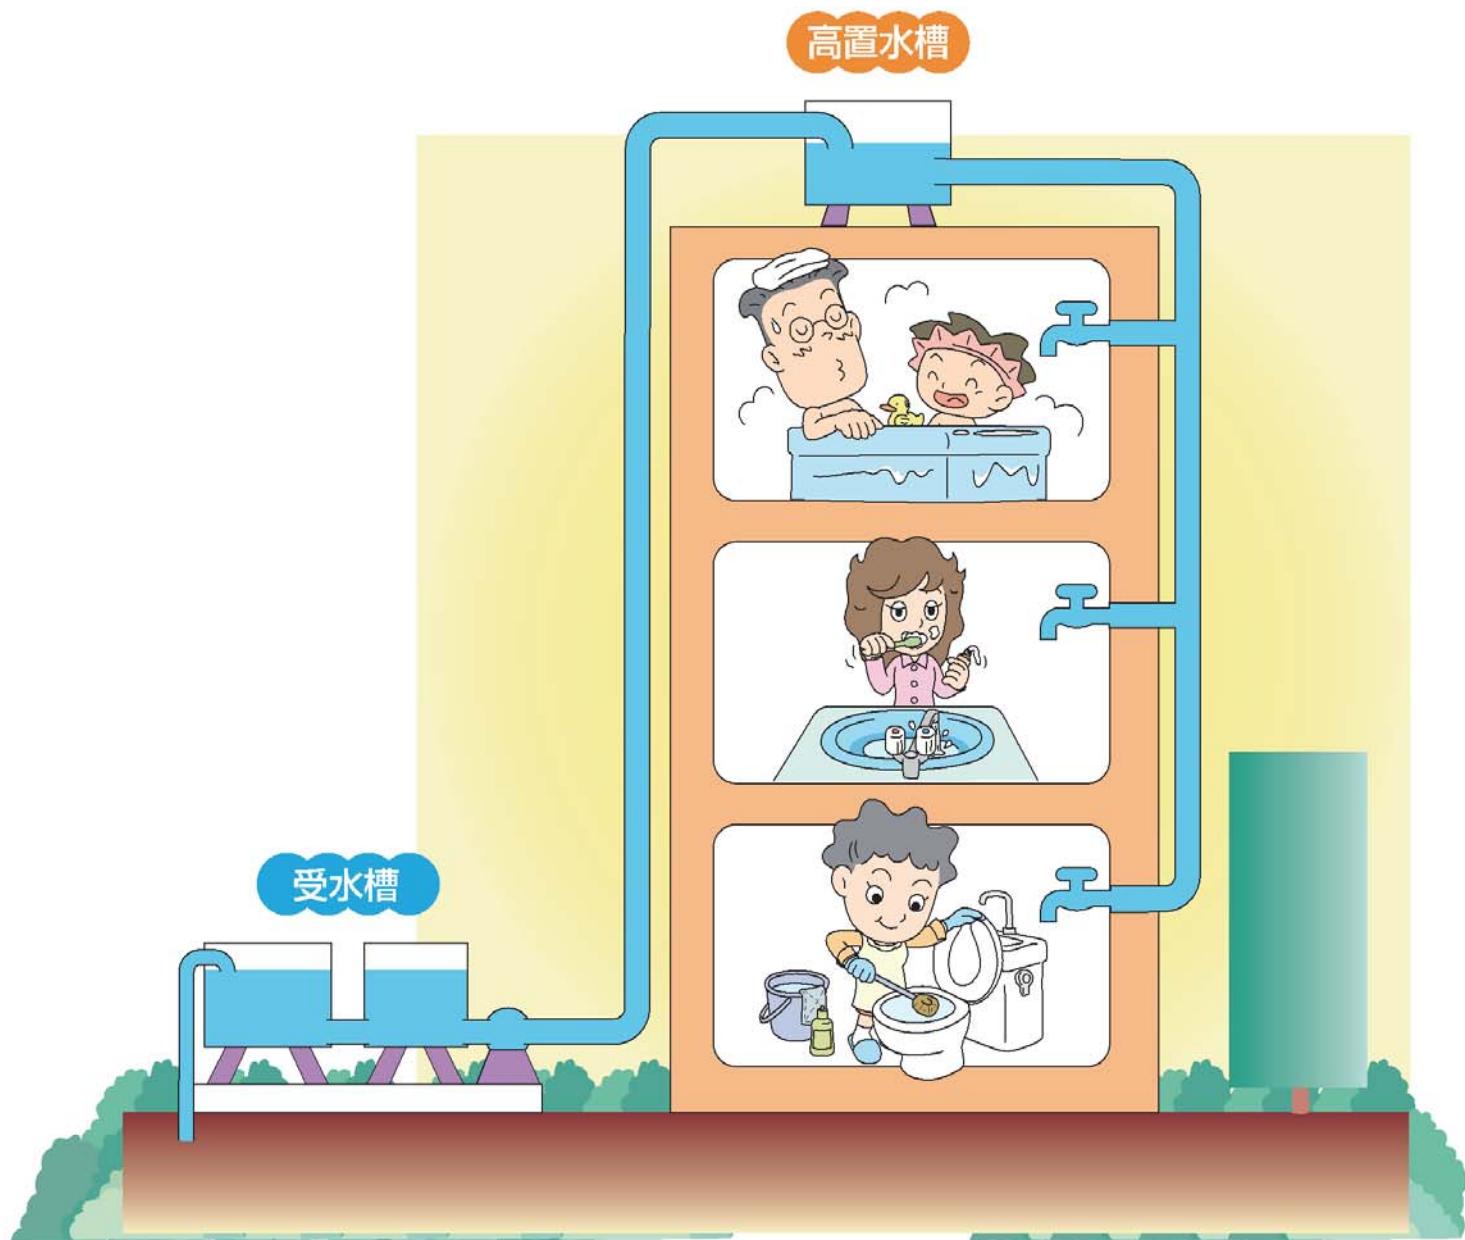

必要な衛生管理




1 水槽の清掃をしましょう

水槽の中は、水あかが発生したり、砂・鉄さび等がたまって汚れます。そこで1年以内ごとに1回、定期に清掃を実施しましょう。清掃にあたっては、専門の業者に依頼するとよいでしょう。

2 施設の点検をしましょう

有害物や汚水等によって水が汚染されないよう、水槽などを定期的に点検しましょう。地震・大雨などで水槽が汚染されるおそれがあった場合にも、すみやかに点検し安全を確認してください。

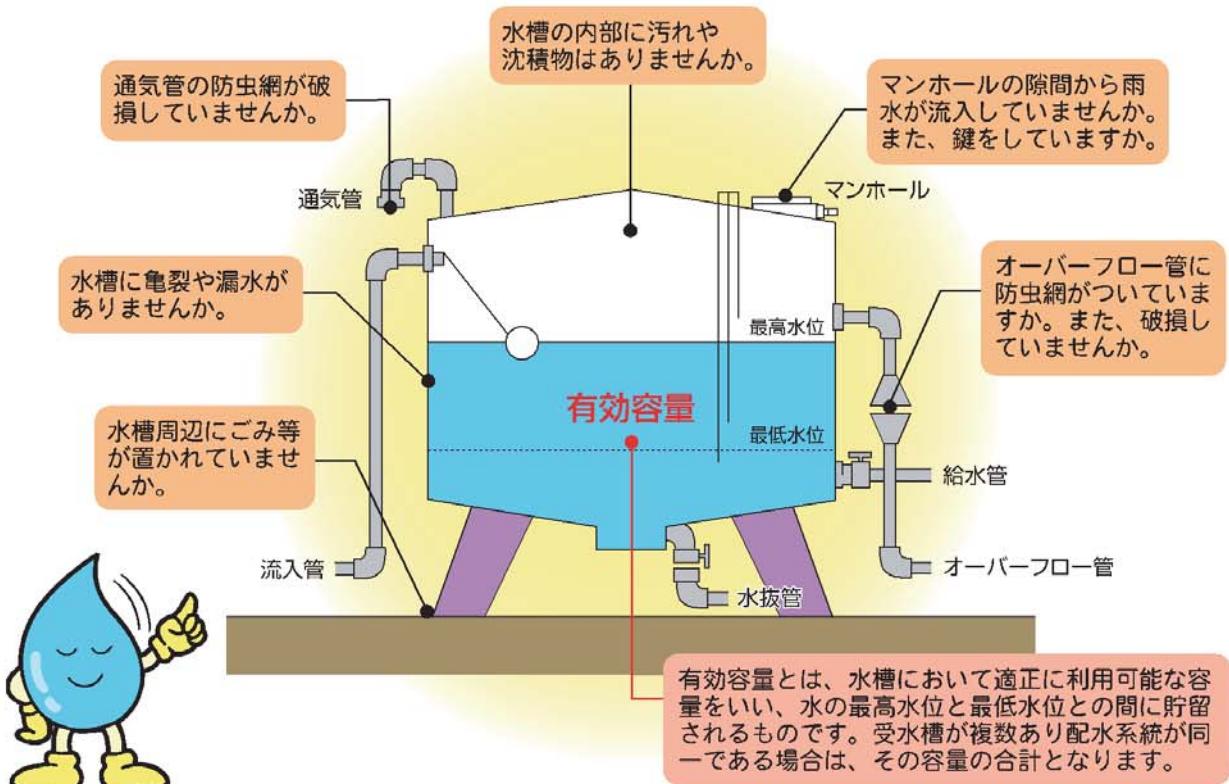

3 水質検査を実施しましょう

水が安全であることを確認するため、週に1回程度、蛇口の水を透明なガラスカップに入れ、水の色、にごり、におい、味に異常がないかチェックしましょう。また、十分に消毒ができているか否かを確認するため、残留塩素を測定しましょう。

異常があった場合、専門の水質検査機関で水質検査を行ってください。

4 定期検査を受検しましょう

小規模貯水槽水道の衛生の確保のため、小規模貯水槽水道の設置者は、1年以内ごとに1回、定期に、水の色、におい、味、色度、濁度及び残留塩素について、検査（有料）を受けましょう。検査機関としては、水道法第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた検査機関（以下、「登録検査機関※」という。）があります。

5 その他（書類や記録を保存しましょう）

施設の図面は永久的に保存してください。また、水槽の清掃・点検などの管理記録は、保存期間（3年、5年等）を定めて保存するとよいでしょう。

供給する水に異常があった場合は

水質の異常等により人の健康を害するおそれがある場合には、ただちに給水を停止し、利用者や桑名市上下水道部営業課など関係者に知らせてください。原因の除去、水質検査などを行い、安全を確認してから給水を再開してください。

◆管理責任者を決めましょう

管理責任者を中心とした、小規模貯水槽の清掃、水質検査、給水設備の点検管理が行われるようにすることが大切です。



◆桑名市による指導、助言及び勧告

小規模貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、小規模貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことがあります。

【桑名市水道事業給水条例施行規程 第22条】

☆三重県を検査区域とする登録検査機関☆

(※登録番号順)

登録番号	名 称	三重県内の検査を行う事業所の所在地	連絡先
3	一般財団法人三重県環境保全事業団	三重県津市河芸町上野 3258 番地	059- 245-7505
11	一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター	岐阜県岐阜市曙町 4 丁目 6 番地	058- 247-1300
28	一般社団法人愛知県薬剤師会	愛知県名古屋市熱田区伝馬 2 丁目 19 番 18 号	052- 683-1131
87	日本理化サービス株式会社	三重県津市芸濃町涼本 5427-15	052- 733-3561
88	株式会社東海分析化学研究所	愛知県豊川市御津町赤根下川 50 番地	0533- 65-3571
92	日本水処理工業株式会社	愛知県名古屋市西区こも原町 80 番地	052- 509-2278
107	株式会社総合水研究所	大阪府堺市堺区神南辺町一丁 4 番地 6	072- 224-3532
119	中日本産業株式会社	岐阜県岐阜市薮田南 5 丁目 13 番 4 号	058- 274-7789
123	エスク三ツ川株式会社	大阪府大東市三箇 4 丁目 18 番 18 号	072- 871-1065
128	株式会社日吉	滋賀県近江八幡市北之庄町 908 番地	0748- 32-5111
130	株式会社ケイ・エス分析センター	大阪府富田林市錦織南二丁目 9 番 2 号	0721- 20-5611
134	株式会社イズミテック	愛知県豊橋市高師町北新切 267 番地 5	0532- 46-8521
138	株式会社近畿環境衛生センター	奈良県奈良市東九条町 748 番地の1	0742- 63-5288
142	日本メンテナスエンジニアリング株式会社	滋賀県大津市中央三丁目 2 番 1 号	059- 229-8590
144	株式会社環境科学研究所	愛知県名古屋市北区若鶴町 152 番地	052- 902-4456
148	株式会社総合保健センター	岐阜県可児市川合 136 番地 8	0574- 63-7703

桑名市 上下水道部 営業課

〒511-0198 三重県桑名市多度町多度一丁目 1 番地 1

電話 (0594) 49-2022 FAX (0594) 48-3420

※(注)当該冊子の文章および絵画イラスト図は無断転写禁止。

(2016年1月現在)