


## ○施設利用率について

施設利用率とは、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。一般的には高い数値であることが望ましく、経年比較や類似団体との比較から適正な水準を検討することが求められる。

## ①水道事業

$$\text{施設利用率} = \frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日配水能力}} \times 100$$

	平均値(平成23年度から平成27年度)
桑名市	62.19%

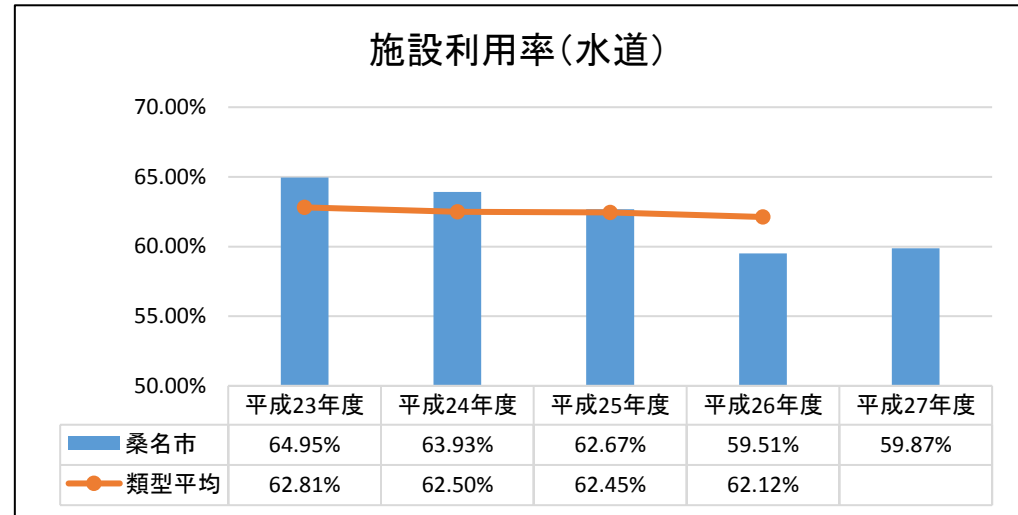

## ②下水道事業

$$\text{施設利用率} = \frac{\text{晴天時一日平均処理水量}}{\text{晴天時現在処理能力}} \times 100$$

	平均値(平成23年度から平成27年度)
桑名市	63.34%

